VENTILĒJAMĀ FASĀDE- LOGA AILAS SILTINĀŠANA
ŠĶĒLUMS 2-2

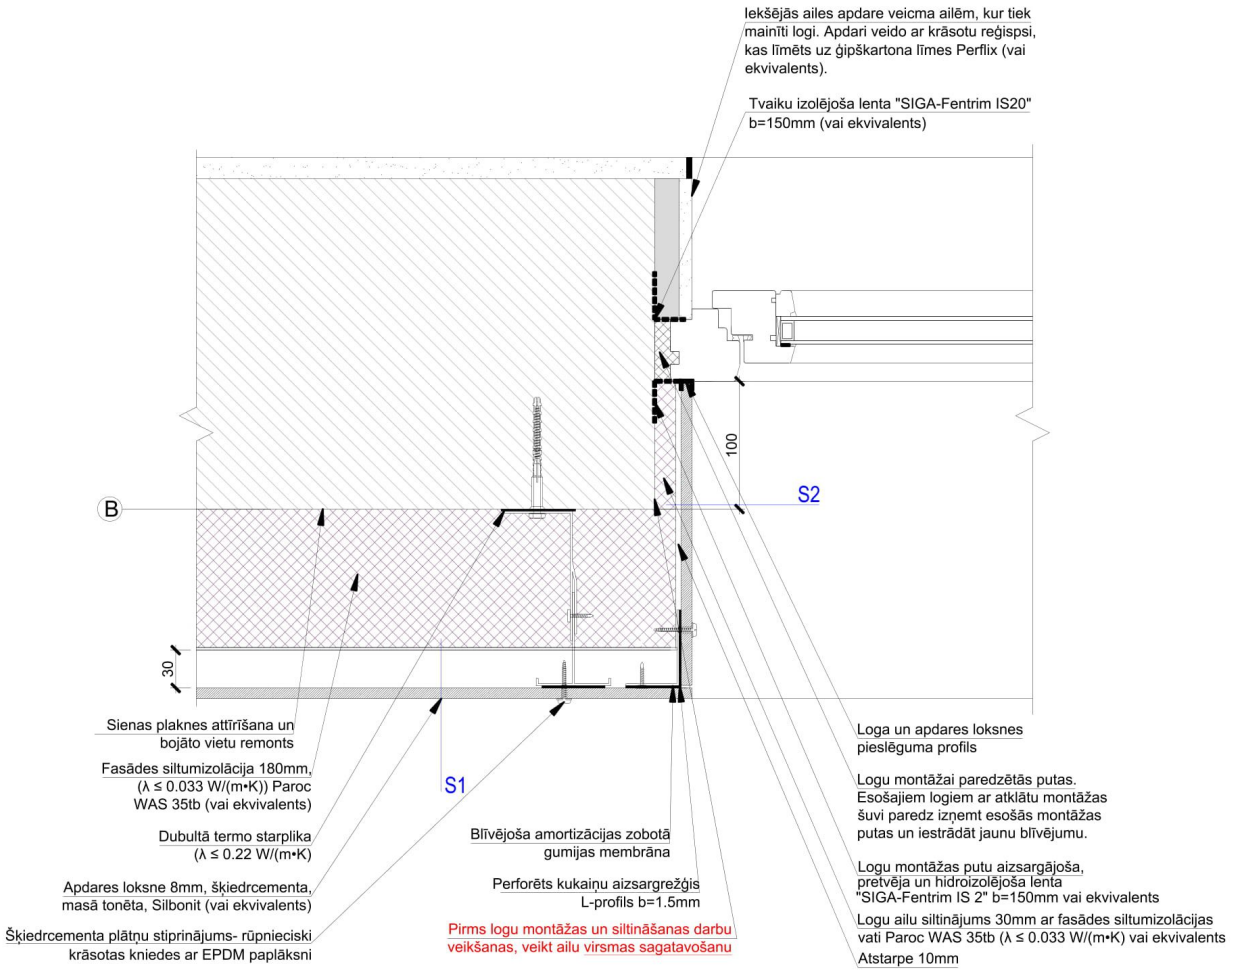

Iestrādājamo būvizstrādājumu savienojumu vietām, stūriem, malām un stiprinājumiem jābūt iestrādātiem tā, lai tie netaditu traumu vai savainojumu riskus ēkas lietotājiem. Ja būvizstrādājumu tehnoloģiski nav iespējams iestrādāt tā, lai tas neradītu bīstamības, tad attiecīgajās vietās paredzēt stiprināt drošības uzlikas, kas novērš ēkas lietotājiem traumu risku.

PIEZĪMES
1. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva grīdas līmenis pie ēkas galvenās ieejas. Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros , ja nav norādītas citas mērvienības.
2.Visus izmērus un mērķēdes , pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt. Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā izsaukt būvprojekta autoru
3.Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas plaknes novērtējumu. Neatbilstošas saķeres vai nelīdzenas virsmas gadījumā nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana. Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi, esošo plaisu aizpildīšanu.
4. Darbus veikt pēc ražotāju sistēmas tehnoloģijas.
5.Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām izmaiņām
6. Mezgla vietas skatīt ēkas šķērsgriezuma lapās.
7. Skārda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot šo tehnoloģiju tiek piestiprināts droši, stingri, neveidojot caurumus segumā, kas ievērojami palielina tā kalpošanas ilgumu un hermētiskumu. Loksnes savstarpēji savieno, izmantojot rokas vai elektriskās falcēšanas ierīces, kas nodrošina hermētiskumu.
8.Logu lentes pielīmē pie loga un sienas ailes. Stiprinot pie ailes izmantot līmējošo mastiku.
9.Ja loga montāžas enkura slīpums ir lielāks par 30°, tad logu stiprina sienā ar dībeli un skrūvi 6,5mm caur loga profilu.
10.Pieļaujams izmantot šuves aizpildīšanai kombināciju ar ekstrudēto putupolistirolu XPS250 - max biezums 30mm un putu blīvējumu. Putu blīvējuma slānis nevar pārsniegt 20mm. Ja montāžas šuve pārsniedz 50mm, tad loga rāmim paredz paplatinājuma profilu.

DURVJU AILAS SILTINĀJUMS

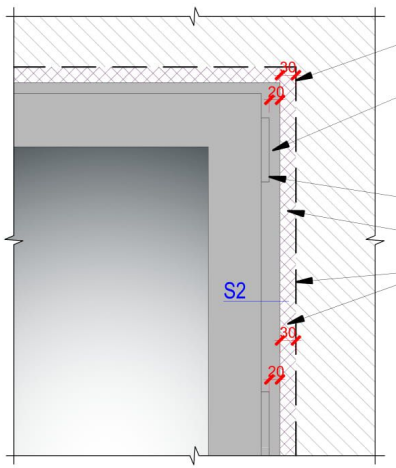

Durvju rāmis.
30mm siltinājums uz durvju rāmja

Veicot durvju ailas uzmērīšanu jaunu durvju pasūtīšanai- ievērot, ka pēc projektā paredzētās siltumizolācijas un apdares uzklāšanas, atsatumam no ailas apdares līdz durvju eņģei jābūt ne mazākam kā 20mm.

Durvju eņģe

Ailas siltinājums un apdare

Durvju rāmis.
30mm siltinājums uz durvju rāmja

PALODZES IZVEIDES SHĒMA

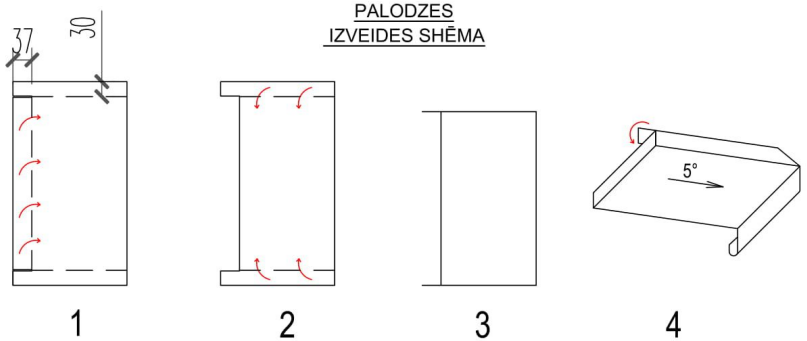

APZĪMĒJUMI

- Siltinātās sienas- Ventilējamā fasāde
- Siltinātās sienas- Dekoratīvais apmetums
- Jumta siltinājums
- S1 Apdares apzīmējums- Sienas tips
- P1 Apdares apzīmējums- Pārseguma tips

GRAND EKO
SIA „Grand Eko", Reģ.Nr. 40103410373; Būvkom. Reģ.Nr. 9000-R
T.: 29522522; Adrese: Pulka iela 3, Korp.11, Rīga, LV-1007

pasūtītājs:
VSAC „Zemgale", reģ. Nr.90000046912
Juridiskā adrese: „Smiltaiņi", lecava, lecavas novads, LV-3913

būvobjekta adrese:
VSAC "Zemgale", "Ziedkalnes 3", Vilces pag., Jelgavas nov., LV-3026

līguma nr.: Nr. VSACZemgale /2020/1.16.1-27
datums: 3.12.2020.

Projekta vad.:	Jānis Empelis		23.12.2020
Izstrādāja:	Jānis Empelis		23.12.2020
Izstrādāja:	Madara Žeikare		23.12.2020

būvobjekta nosaukums:
Gulamkorpusa ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana, "Ziedkalnes 3" Vilces pag., Jelgavas nov. (kad. Apz. 5490 002 0029 001)

rasējuma nosaukums:
Ventilējamā fasāde- Loga ailas siltināšana
Šķēlums 2-2

arhīva reģ. nr..: VSAC Ziedkalnes 3.dwg | rasējuma nr..: **AR-16** | mērogs: 1:5 | caur. lpp nr.: