SIENAS SILTINĀJUMA UN PĀREJAS JUMTA SAVIENOJUMA RISINĀJUMS

Jumta segums T20 profilētas skārda loksnes (Ruukki vai ekvivalents). PURAL pārklājums. Materiāla biezums 0.5mm, svars 5.2 kg/m2, pārklājuma biezums min. 50 mikroni. Matēts virsmas pārklājums, rūpniecisks krāsojums- tonis RR750 dakstiņu sarkans. Minimālais cinka daudzums 275g/m2. Kvalitātes klase Ruukki 50 vai ekvivalents.

Koka latas 25x100mm, solis 300mm (imprignētas, antiseptizētas). Papildus latas paredzēt vietās pie jumta pārkares.

Koka latas h=22x50mm (imprignētas, antiseptizētas), stiprinātas pa jumta spārēm antikondensāta plēves nostiprināšanai.

Antikondensāta plēves nostiprināšana. Plēvi pie jumta spārēm stiprina ar skavām vai naglām. Plēve nedrīkst būt nostiepta. plēvi ieklāj sākot no karnīzes, katru nākošo joslu ieklāj ar pārlaidumu 200mm (jo jumta slīpums ir mazāks par 25°). Izvairīties no ūdens kabatu un pretēja slīpuma izveidošanas.

Kokmateriāls 50x150(h)mm, solis 900mm (imprignēts, antiseptizēts). Stiprinātas pie apakšējā kokmateriāla ar leņķi ar ribu un koka skrūvēm.

Kokmateriāls 50x200(h)mm, solis 800mm (imprignēts, antiseptizēts). Stiprinātas pie pārseguma ar leņķi ar ribu un dībeļiem.

Tvaika barjera "SIGA-Majpell 5" (vai ekvivalents). Tvaika barjeras savienojuma vietas pārlīmēt ar "SIGA-Rissan" līmlentu (vai ekvivalents)

Jumta pārseguma siltināšanu veic ar akmens vati Paroc Ultra (λ≤0,035W/mK) b=300mm biezumā un uzstāda jumta segumu - profilēts skārds T20 Ruukki (30 gadu garantija) vai ekvivalents, tonis RR750 dakstiņu sarkans.

Ārsienas siltinājums līdz pārejas pārsegumam ar akmensvates fasādes plāksnēm Paroc WAS 35tb vai ekvivalents (λ≤0,033W/mK) b=180mm

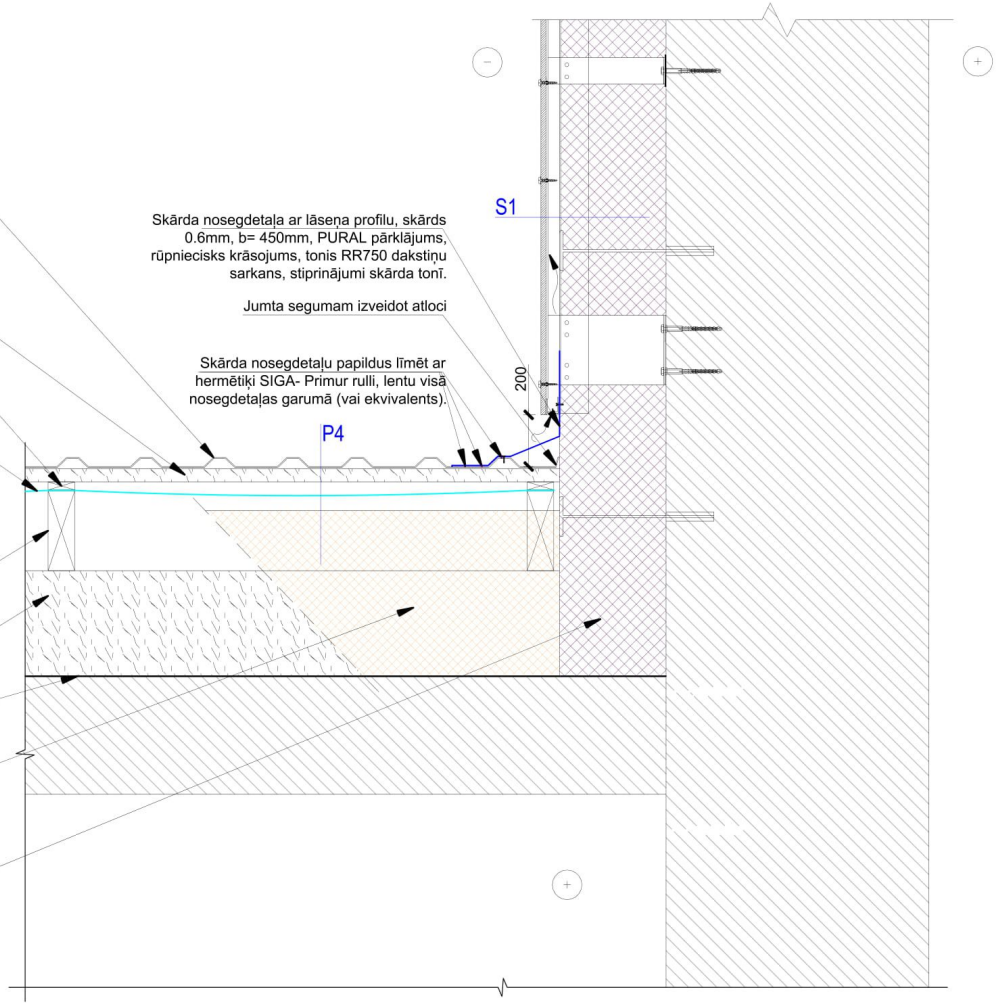

Skārda nosegdetaļa ar lāseņa profilu, skārds 0.6mm, b= 450mm, PURAL pārklājums, rūpniecisks krāsojums, tonis RR750 dakstiņu sarkans, stiprinājumi skārda tonī.

Jumta segumam izveidot atloci

Skārda nosegdetaļu papildus līmēt ar hermētiķi SIGA- Primur rulli, lentu visā nosegdetaļas garumā (vai ekvivalents).

ESOŠĀS SITUĀCIJAS FOTOFIKSĀCIJAS:

APDARES APZĪMEJUMI:

P4 — Pārejas jumta siltināšanu veic ar akmens vati Paroc Ultra (λ≤0,035W/mK) b=300mm biezumā. Koka karkasa izbūve un jumta seguma - profilēts skārds T20 Ruukki (30 gadu garantija) vai ekvivalents ieklāšana.

S1 — Ārsienas siltinājums ar akmensvates fasādes plāksnēm Paroc WAS 35tb vai ekvivalents (λ≤0,033W/mK) b=180mm un Silbonit 8mm fasādes plākšņu apdare (vai ekvivalents). Alumīnija karkasa konstrukciju sistēma, kas sastāv no termo starplikām (λ≤0,22W/mK), kompozītmateriāla kronšteiniem (λ≤0,237W/mK), EJOT SDF-KB 10Vx60-V dībeļiem, L-formas profiliem 50x50x2mm, T-formas profiliem 120x50x2mm, pašurbjošas nerūsējošā tērauda skrūves EJOT Edelstahl -SAPHIR JT4-DIN7504KA2 4,8x19 (vai ekvivalents). Visi duraluminija sakausējumi AlMg0.7Si0.4 (EN-AW 6063). Siltumizolācijas slānis ar A1 minimālo ugunsreakcijas klasi. Ārējā apdare ar A2-s1,d0 minimālo ugunsreakcijas klasi.

PIEZĪMES

1. Par nosacīto augstuma atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva grīdas līmenis pie ēkas galvenās ieejas. Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros , ja nav norādītas citas mērvienības.
2.Visus izmērus un mērķēdes, pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt. Raksturīgos izmērus nenolasīt rasējumā pamatojoties uz mērogu, šaubu gadījumā vērsties pie būvprojekta autora.
3.Pirms darbu veikšanas veikt virsmas plaknes novērtējumu. Neatbilstošas saķeres vai nelīdzenas virsmas gadījumā nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana..Veikt jumta plaknes novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi.
4. Darbus veikt ievērojot ražotāju apstiprinātas tehnoloģijas. Jebkuras atkāpes no saskaņota būvprojekta/ ieceres dokumentācijas savlaicīgi izrunāt un saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām izmaiņām;
5. Mezgla vietas skatīt ēkas šķērsgriezuma lapās.
6. Jebkuras atkāpes no saskaņota būvprojekta/ ieceres dokumentācijas savlaicīgi izrunāt un saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām izmaiņām.
7. IZVĒLĒTOS UN MINĒTOS BŪVIZTRĀDĀJUMUS IESPĒJAMS AIZSTĀT AR EKVIVALENTIEM CITU RAŽOTĀJU PIEDĀVĀTIEM MATERIĀLIEM, KAS PĒC RAŽOTĀJU APSTIPRINĀTAJĀM RAKSTUROJOŠĀM ĪPAŠĪBĀM UN KVALITĀTES IR EKVIVALENTI VAI LABĀKI.

GRAND EKO

SIA „Grand Eko", Reģ.Nr. 40103410373; Būvkom. Reģ.Nr. 9000-R
T.: 29522522; Adrese: Pulka iela 3, Korp.11, Rīga, LV-1007

Projekta vad.:	Jānis Empelis		23.12.2020
Izstrādāja:	Jānis Empelis		23.12.2020
Izstrādāja:	Madara Žeikare		23.12.2020

pasūtītājs: VSAC „Zemgale", reģ. Nr.90000046912
Juridiskā adrese: „Smiltaiņi", Iecava, Iecavas novads, LV-3913

būvobjekta adrese: VSAC "Zemgale", "Ziedkalnes 3", Vilces pag., Jelgavas nov., LV-3026

līguma nr.: Nr. VSACZemgale /2020/1.16.1-27
datums: 3.12.2020.

būvobjekta nosaukums: Guļamkorpusa ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana, "Ziedkalnes 3" Vilces pag., Jelgavas nov. (kad. Apz. 5490 002 0029 001)

rasējuma nosaukums: Sienas siltinājuma un pārejas jumta savienojuma risinājums

arhīva reģ. nr.: VSAC Ziedkalnes 3.dwg
rasējuma nr.: AR-24
mērogs: 1:10
caur. lpp nr.: